


八郎潟町 内水浸水想定区域図

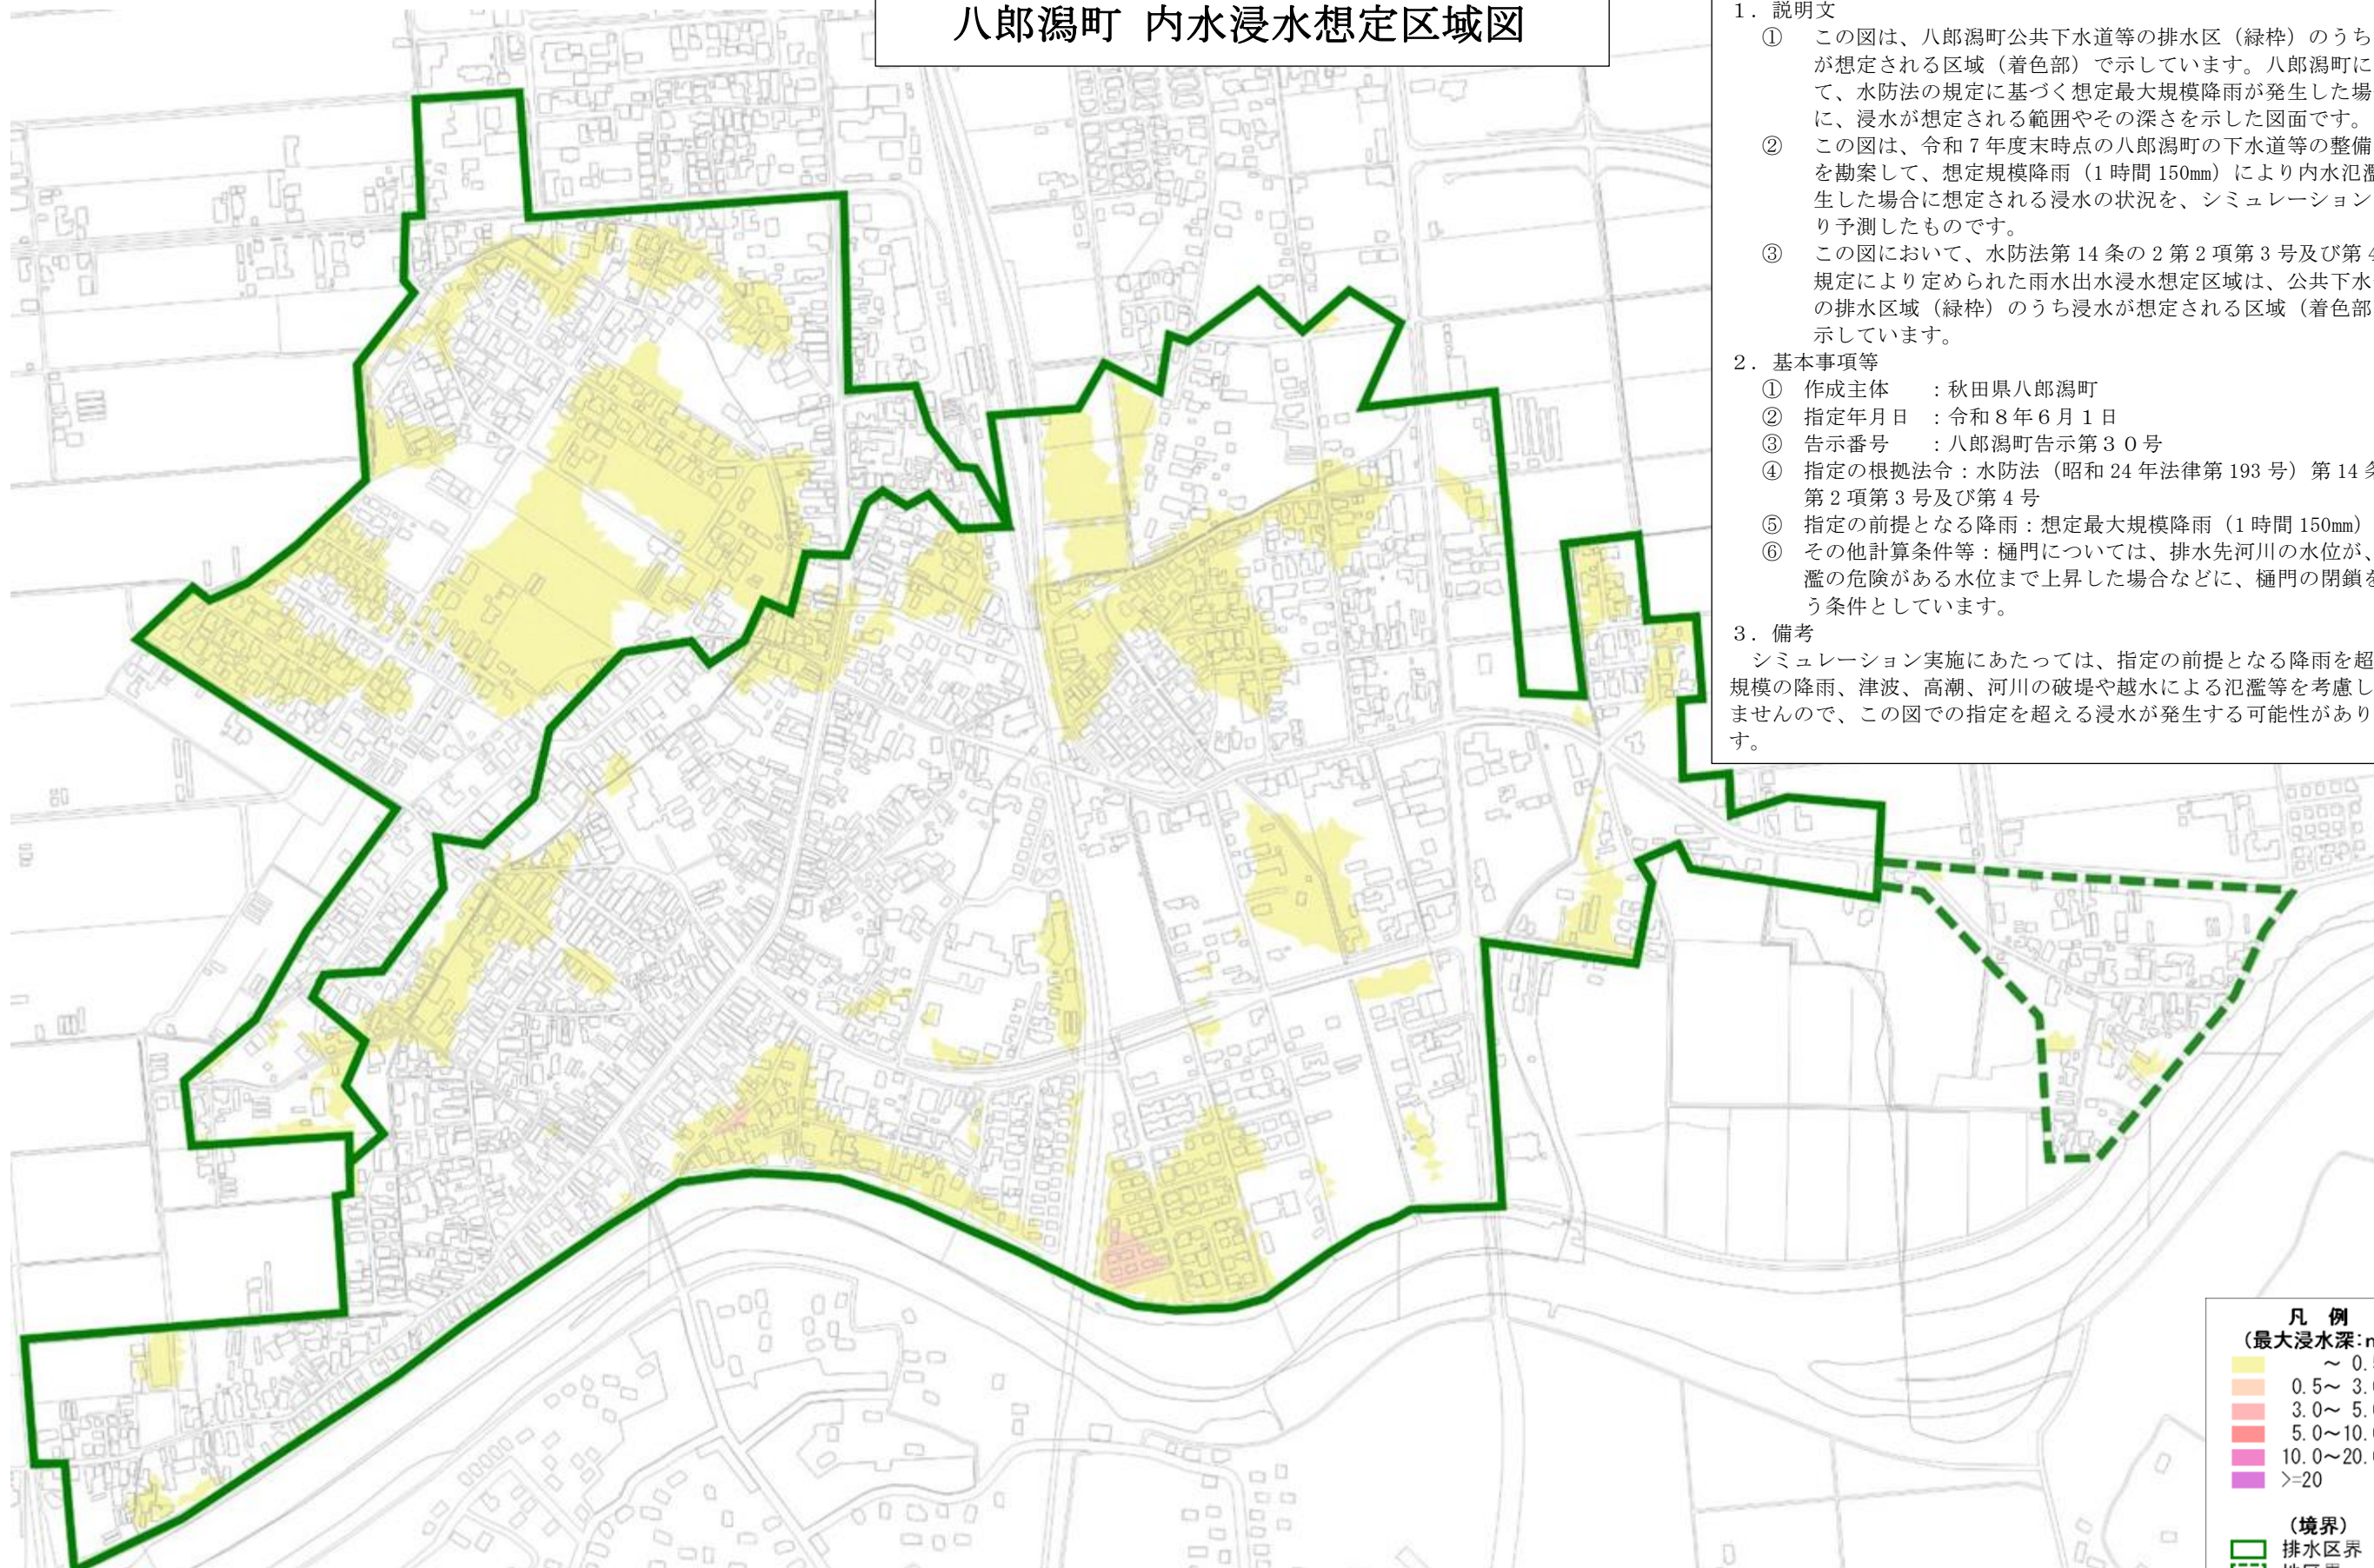

1. 説明文

- ① この図は、八郎潟町公共下水道等の排水区（緑枠）のうち浸水が想定される区域（着色部）で示しています。八郎潟町において、水防法の規定に基づく想定最大規模降雨が発生した場合に、浸水が想定される範囲やその深さを示した図面です。
- ② この図は、令和7年度末時点の八郎潟町の下水道等の整備状況を勘案して、想定規模降雨（1時間150mm）により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
- ③ この図において、水防法第14条の2第2項第3号及び第4号の規定により定められた雨水出水浸水想定区域は、公共下水道等の排水区域（緑枠）のうち浸水が想定される区域（着色部）で示しています。

2. 基本事項等

- ① 作成主体 : 秋田県八郎潟町
- ② 指定年月日 : 令和8年6月1日
- ③ 告示番号 : 八郎潟町告示第30号
- ④ 指定の根拠法令: 水防法（昭和24年法律第193号）第14条の2第2項第3号及び第4号
- ⑤ 指定の前提となる降雨: 想定最大規模降雨（1時間150mm）
- ⑥ その他計算条件等: 樋門については、排水先河川の水位が、氾濫の危険がある水位まで上昇した場合などに、樋門の閉鎖を行う条件としています。

3. 備考

シミュレーション実施にあたっては、指定の前提となる降雨を超える規模の降雨、津波、高潮、河川の破堤や越水による氾濫等を考慮していませんので、この図での指定を超える浸水が発生する可能性があります。